

APOLLO

GAMME HORS NAPPE

Séparateurs à Graisses



OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys

info@obio-environnement.com

01 64 79 14 22

SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Représentant de la région Île-de-France

Séparateur à graisses - GAMME APOLLO

Pose enterrée (sans nappe) ou hors sol



**GARANTIE 20 ANS
CONTRE LA CORROSION**

UTILISATION :

Concernant les petites collectivités et les installations professionnelles, cuisines collectives, restaurants, l'obligation de poser des séparateurs de fécules résulte du règlement sanitaire départemental type et du code de la santé publique. Pour les industries agro-alimentaires, il est indispensable de transmettre le CCTP d'un bureau d'études technique pour établir le dimensionnement d'un appareil adapté.

Pour les appareils devant être enterrés en nappe ou en terrain hydromorphe sélectionner un séparateur renforcé (référence 6630)

INSTALLATION :

L'appareil peut être enterré hors terrain en nappe ou hors terrain hydromorphe, il peut également être posé hors sol.

Pose enterrée :

En cas de passage de véhicules, de surcharges roulantes ou de hauteur de remblai supérieur à 400 mm au dessus de l'appareil, il y a lieu de couler une dalle en béton armé, prenant appui sur le terrain non remué, de manière à ce que le séparateur ne subisse pas directement les charges.

Respecter les préconisations de la fiche de pose P046

Pose en élévation :

L'appareil sera installé de niveau sur une surface parfaitement plane et lisse sur toute l'emprise de l'appareil.

Le couvercle restera toujours accessible pour permettre l'entretien.

DÉFINITION TECHNIQUE :

Un séparateur de graisses est un appareil destiné à séparer et stocker les matières solides, les graisses et les huiles d'origine animale et végétale contenues dans les eaux ménagères.

Une zone déboureur V100 est intégrée dans chaque appareil.

EXTRACTION A DISTANCE :



L'extraction à distance DN80 est possible en commandant l'option OD4-BBTN

L'installateur doit fournir et mettre en place un tube d'aspiration en PVC pression à raccorder à la sortie de l'appareil et doit placer en bordure de rue le raccord pompier livré avec l'option.

ENTRETIEN :

Il convient de contrôler, vidanger et nettoyer régulièrement le séparateur, l'attention est attirée sur la nécessité de se conformer aux réglementations nationales ou locales concernant l'enlèvement des déchets. Il convient de déterminer la fréquence des contrôles, vidanges et nettoyage en fonction de la capacité de stockage de graisse et de boues du séparateur et selon l'expérience opérationnelle. Sauf spécification contraire, il convient de vidanger le séparateur, de le nettoyer et de le remplir en eau claire au moins une fois par mois, et de préférence, tous les 15 jours.
(Norme EN 1825-2)

Dimensions

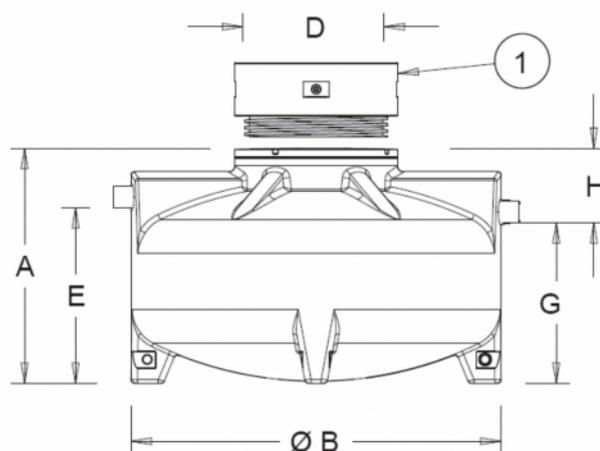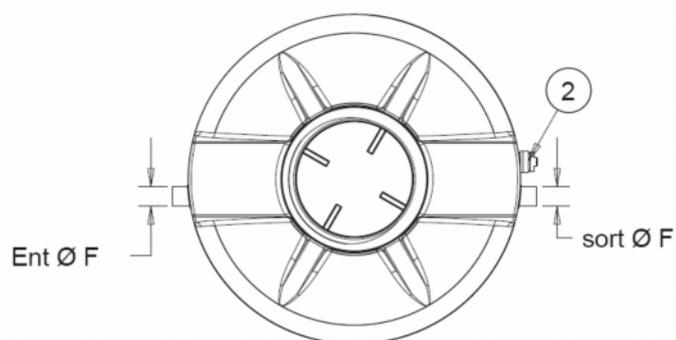

1 - Réhausse à visser hauteur 250 RH602 (option)

2 - Dispositif d'extraction DN80 (option)

réf. OD4-BBTN1 pour SG2/6612/01

réf. OD4-BBTN2 pour SG2/6612/02

réf. OD4-BBTN3 pour SG2/6612/03

réf. OD4-BBTN4 pour SG2/6612/04

réf. OD4-BBTN5 pour SG2/6612/05

réf. OD4-BBTN6 pour SG2/6612/06

réf. OD4-BBTN7 pour SG2/6612/07

Référence	Taille	A	Ø B	Ø D	E	Ø F	G	H	Vol. Débourbeur	Volume Séparateur
SG2/6612/01	1	765	1244	600	485	100	415	350	103	262
SG2/6612/02	2	1059	1244	600	779	100	709	350	205	509
SG2/6612/03	3	1356	1244	600	1076	100	1006	350	306	756
SG2/6612/04	4	1100	1720	600	825	100	755	345	416	982
SG2/6612/05	5	1330	1720	600	975	160	905	425	526	1228
SG2/6612/06	6	1475	1720	600	1120	160	1050	425	612	1468
SG2/6612/07	7	1635	1720	600	1280	160	1210	425	722	1720

Options :

RH602 Réhausse polyéthylène à visser hauteur 250mm

ANG2-3 Alarme de niveau de graisses

SNB/SG Sonde de boues

Consignes de pose des appareils de prétraitement en polyéthylène

Pose hors nappe et hors terrain hydromorphe

IMPLANTATION EN TERRAIN STABILISE NON HYDROMORPHE


Se reporter à la norme NF EN 1825-2 pour les séparateurs de graisses

Cet appareil n'est pas prévu pour être installé en présence de la nappe phréatique.

Pour la manutention, élinguer l'appareil en utilisant les 2 oreilles de levage.


1. Exécuter le terrassement.
2. Recouvrir le fond de la fouille d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimum, parfaitement de niveau et parfaitement compacté avant de poser l'appareil.
3. Mettre l'appareil en place en raccordant les canalisations d'entrée et de sortie.
4. En cas de mise en place d'une alarme, avant la mise en eau, placer la sonde comme indiqué sur la fiche P105. Prévoir un fourreau Ø 63 derrière le presse étoupe.
5. Effectuer un remplissage partiel en eau claire sur une hauteur de 50cm par rapport au fond de l'appareil.
6. Remblayer avec une 1ère couche de sable périphérique sur une hauteur de 50cm et arroser le sable afin d'obtenir un compactage hydraulique.
7. Terminer le remblai au sable, symétriquement par couches successives, jusqu'au niveau supérieur de l'appareil.
8. Si implantation sous espaces verts sans passage de véhicules, il est possible de rehausser le couvercle en utilisant exclusivement des réhausse polyéthylène. En cas de remblai supérieur à 40cm, il y a lieu de couler une dalle porteuse en béton armé située au niveau de la réhausse juste au dessus de la génératrice de l'appareil. Cette dalle devra prendre appui sur le terrain non remué.

Nota : Il faudra prévoir une ventilation, un piquage sur la conduite d'entrée en amont de l'appareil, permettant l'évacuation des gaz le plus haut possible au dessus du faitage. Nous conseillons un diamètre minimum de 100 mm qui sera coiffé d'un dispositif empêchant le passage des insectes et des petits animaux.

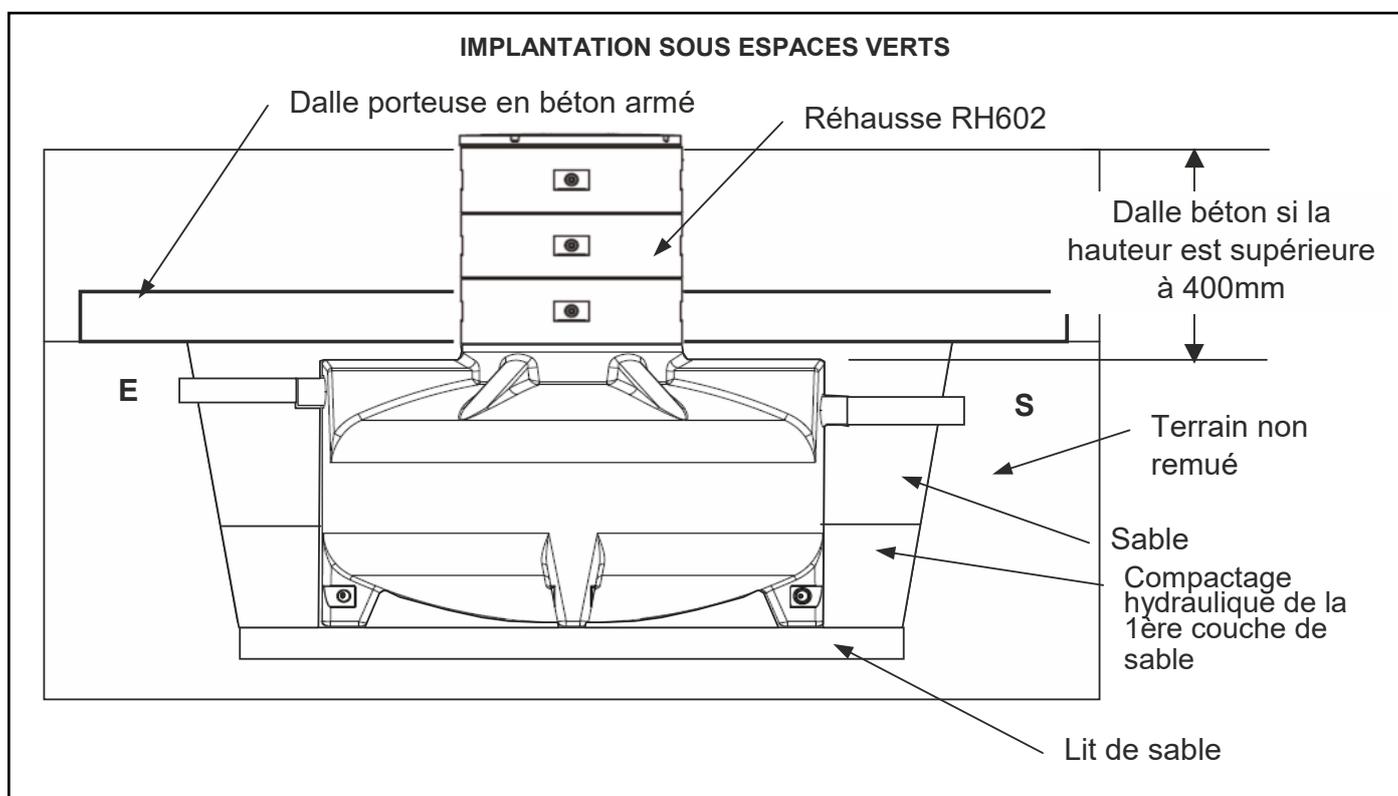


9. En cas de passage de véhicules, il y a lieu de couler une dalle porteuse en béton armé située au niveau de la réhausse juste au dessus de la génératrice de l'appareil. Cette dalle devra prendre appui sur le terrain non remué. Il sera nécessaire d'ajuster la hauteur avec une réhausse béton qui prendra appui sur la dalle porteuse en béton.

Consignes de pose des appareils de prétraitement en polyéthylène - Suite

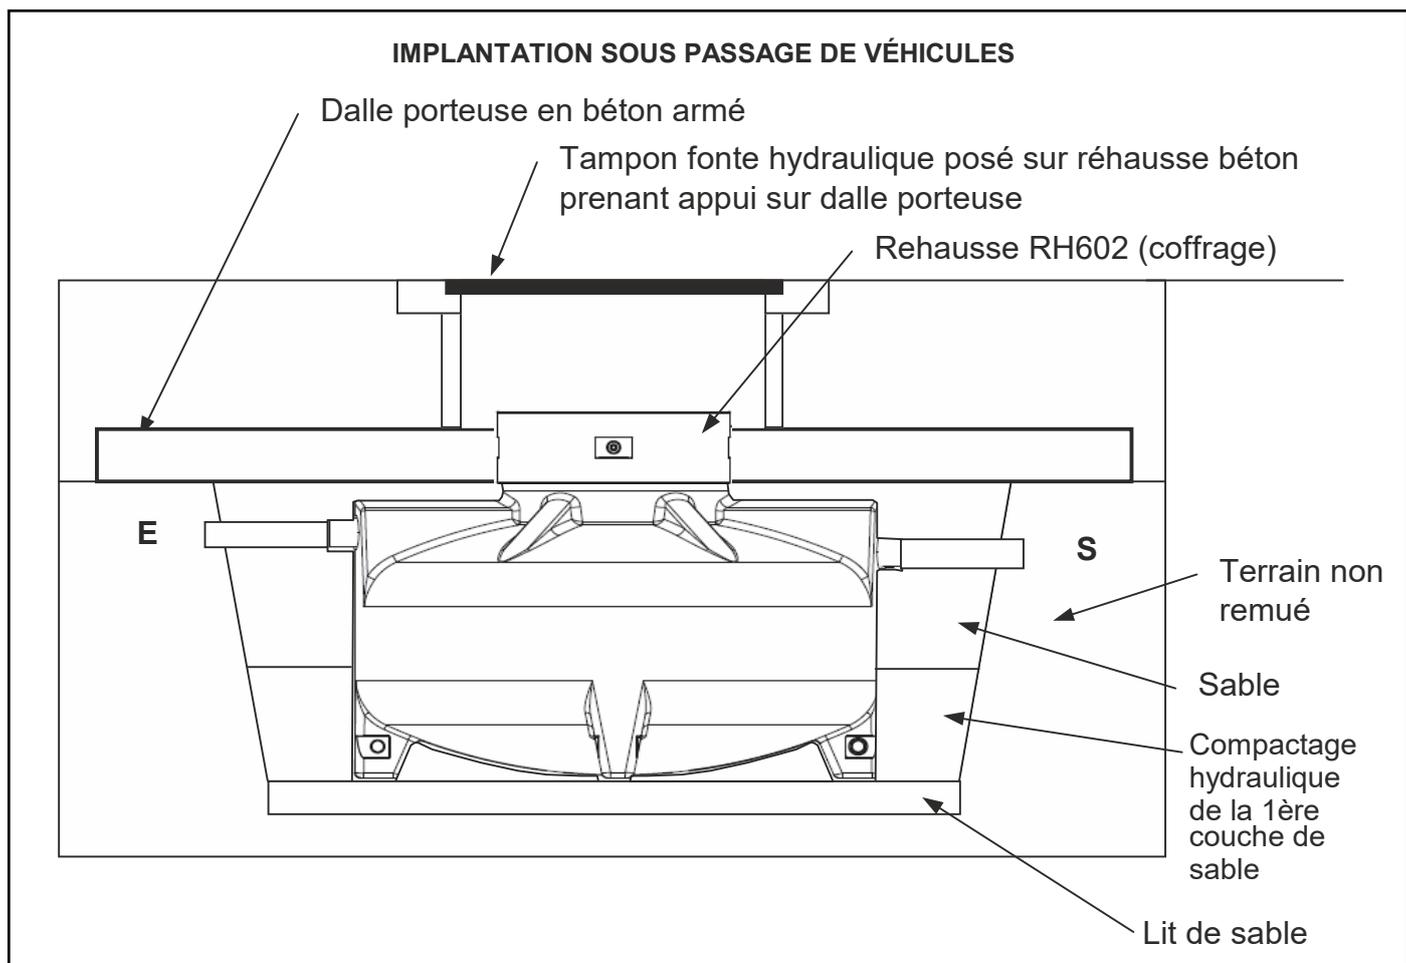

VENTILATION POUR UN SÉPARATEUR DE GRAISSES SUIVANT LA NORME EN 1825-2

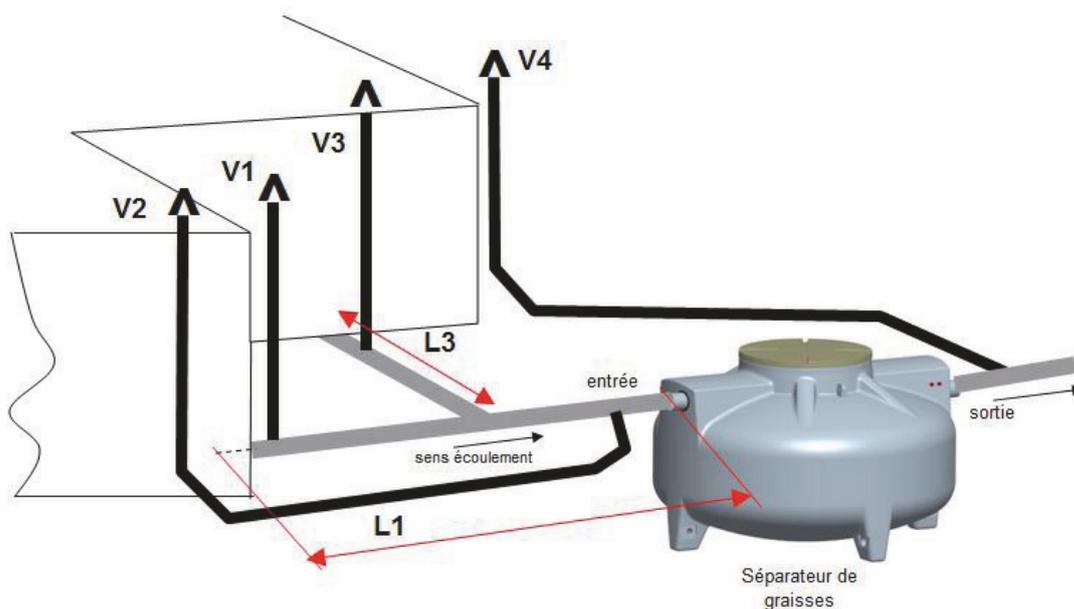

Si L1 est inférieur à 10 ml, raccorder la ventilation V1 en toiture. Si L1 est supérieur à 10 ml, raccorder la ventilation V1 et la ventilation V2 (piquage au plus près du séparateur) en toiture. Toutes les conduites raméables de longueur supérieure à 5 ml doivent être ventilées, donc si L3 est supérieur à 5ml, raccorder la ventilation V3 en toiture. La conduite aval du séparateur doit être également raccordée en toiture (V4).